

شركة بكار للأشغال العمومية ذ.م.م.


SARL BAKKAR TRAVAUX PUBLICS

مصنع الأعمدة الكهربائية المنطقة الصناعية واد العلندة - الوادي

FICHE TECHNIQUE IACM 36KV/400A

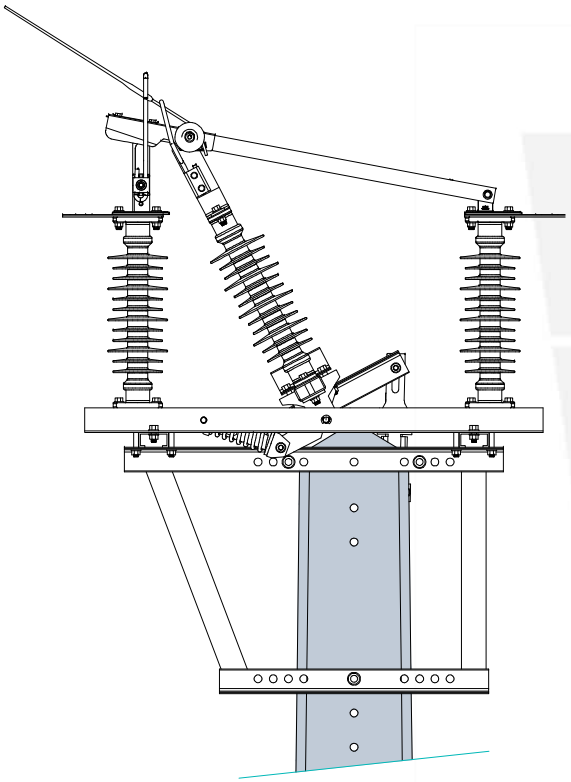

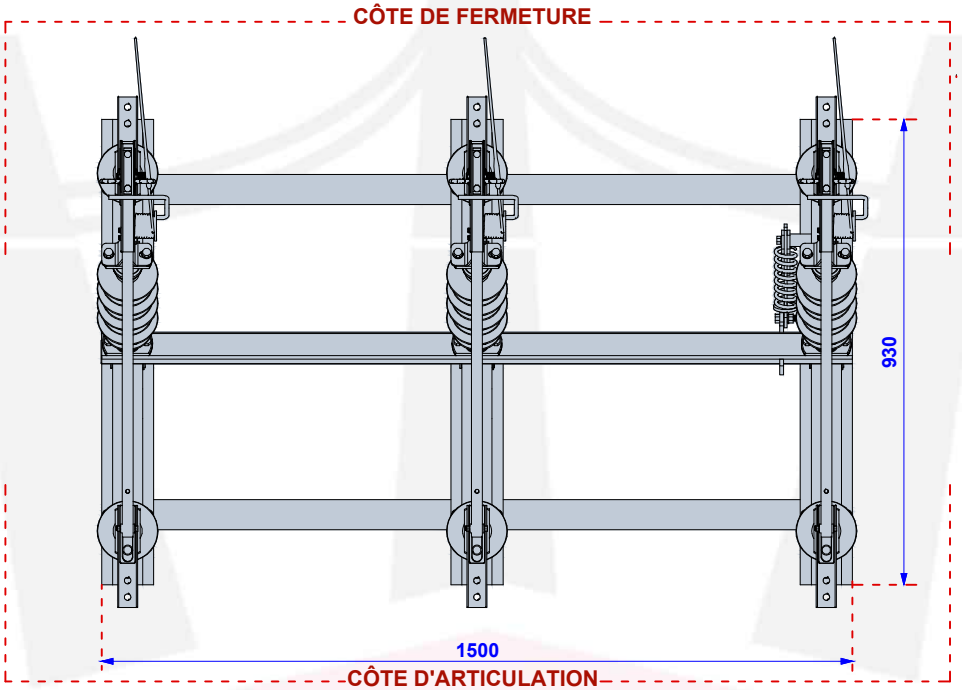

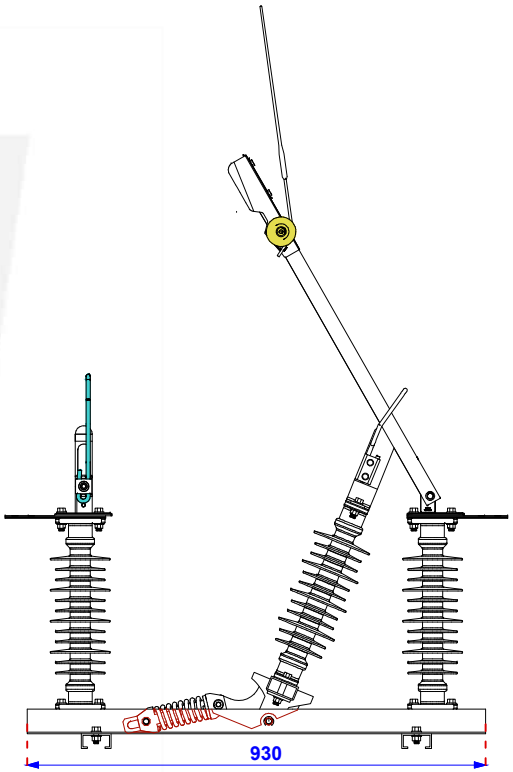

REF : SB-OVS:87A

Paramètre	Valeur	Unité
Tension nominale	36	KV
Tenue diélectriaue --isolement	70	KV / 1 min
Tenue diélectriaue --sectionnement	80	KV / 1 min
Résistance circuit mécanique	< 200	UΩ
Endurance ciruit principal (max)	1000	cycles O/F
Type d'isolateurs	Polymétriques (composite)	-------
Protection anticorrosion	Galvanisation à chaud (ISO 1461)	-------
Commande	Mécanique manuelle	-------