
شركة بكار للأشغال العمومية ذ.م.م.

SARL BAKKAR TRAVAUX PUBLICS

مصنع الأعمدة الكهربائية المنطقة الصناعية واد العلندة - الوادي

TECHNICAL DATA SHEET COMPOSITE INSULATOR FOR SILICONE - MT 30 KV

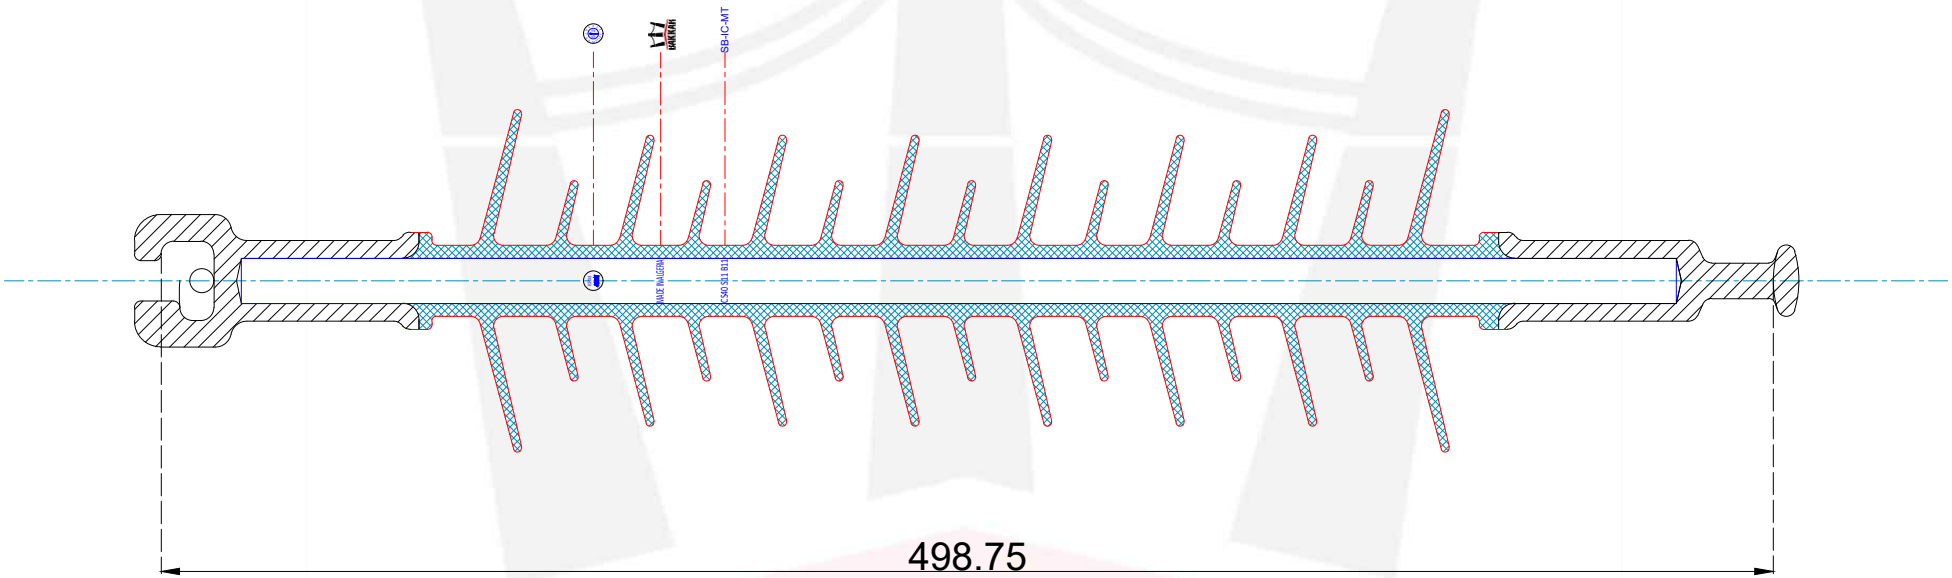

REF : SB-IC-MT 30KV/02

Niveau de tension (KV)	Niveau de tension maximale (KV)	Norme	Ligne de fuite (mm/KV)	Ligne de fuite total	Niveau de pollution IEC60815-1	Distance d'arc (mm)	Longueur de l'isolateur mm	Effort minimum de rupture mécanique (KN)	Choc de foudre à sec (KV)	Frequence industrielle sous la pluie (KV)	Utilisation
30KV	36.5KV	11A	31.5	1150	Very High (IV)	335	498.75	40	210	90	